
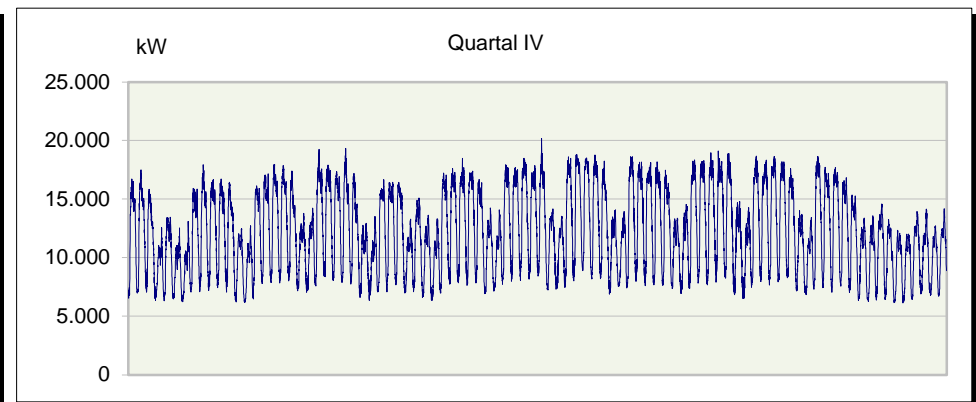
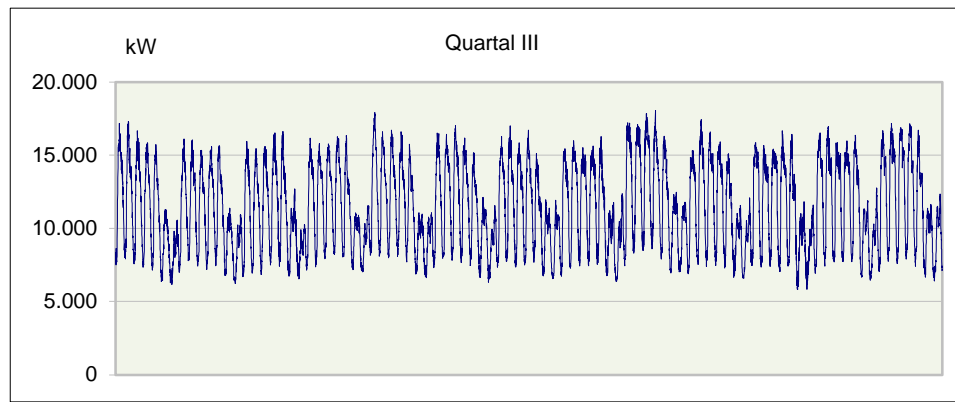
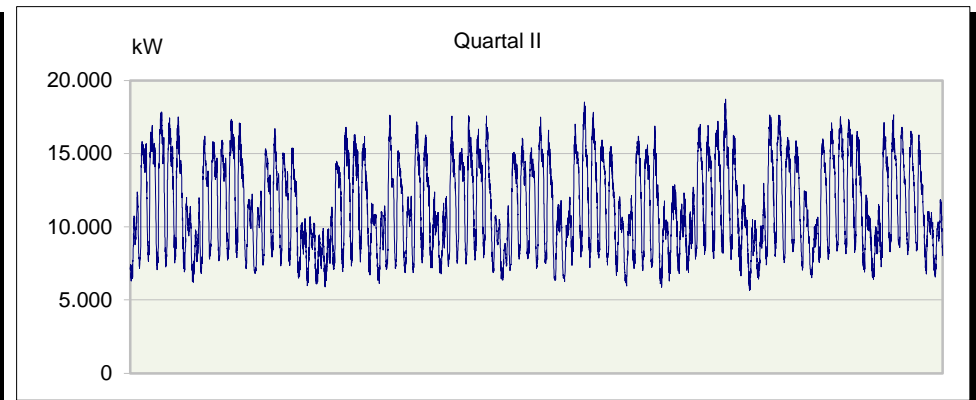


**Mittelspannung MS
Höchstentnahmelast**

**§ 17 Abs. 2 Nr. 5 StromNZV
GJ 2019**

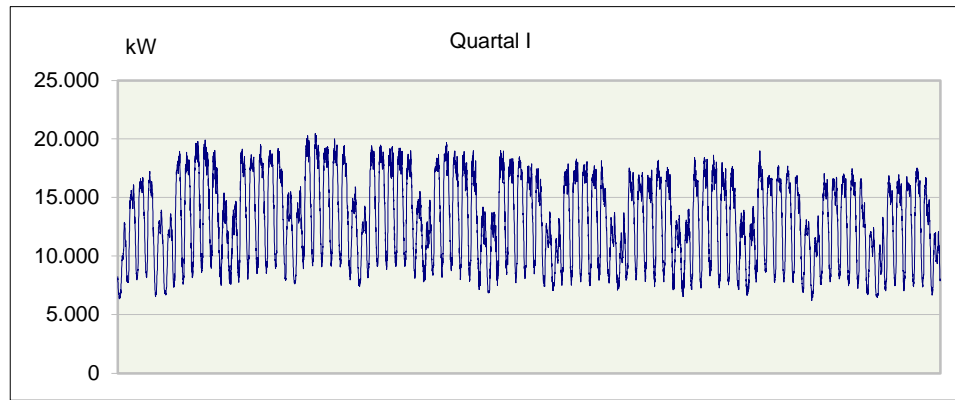

Jahresarbeit	104.969.006 kWh
Höchstleistung	20.468 kW
Datum/Zeit P _{max}	22.01.2019 09:30 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).
Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.